




PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o.
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2

tel. centrali: 87 423 38 50
tel: 87 423 27 34 (wywóz odpadów, utrzymanie zieleni)
fax: 87 425 13 95
www.pwik.pisz.pl
e-mail: pwikpisz@hotmail.pl
NIP: 849-000-07-95
REGON: 790125534

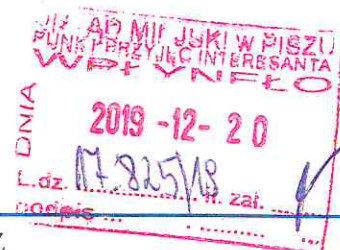

Działalność Spółki:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- odzyskiwanie surowców z materiałów segregowanych

KRS nr 0000085345
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kapitał zakładowy
34 296 200,00 zł

Sekretariat:
87 423 38 50
87 423 20 22
fax: 87 425 13 95

Główny Księgowy:
87 423 38 50 w. 27

Księgowość:
87 423 38 50 w. 25, 26, 28

Dział Personalny:
87 423 38 50 w. 40

Dział Windykacji:
87 423 38 50 w. 38

Kierownik Działu Technicznego:
87 423 38 50 w. 35

Kierownik sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej:
87 423 38 50 w. 44

Biuro Obsługi Klienta:
87 423 38 50 w. 36, 37

Kierownik Oczyszczalni Ścieków:
87 423 38 50 w. 39

Laboratorium:
87 423 38 50 w. 33

Dział Transportu i BHP:
87 423 38 50 w. 32

Pogotowie
Wodociągowo-Kanalizacyjne:
(czynne całą dobę)
87 423 38 50
87 423 20 22
87 423 37 34

GMINA PISZ
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

TWW.4000.191.2.2019

Pisz, dn. 02.12.2019 r

Dot. wniosku z dn. 26.11.2019r. o przedłużenie ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dz. 1149/32 zlokalizowanej w obrębie m. Pisz.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 26.11.2019r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz informuje, że:

1. Przedłuża się ważność warunków nr TWO.4000.186.2017 z dn. 24.03.2018 r. bez uwag.
2. Przedłuża się ważność warunków nr TWO.4000.187.2017 z dn. 24.03.2018 r. bez uwag.
3. Ważność ustaleń mija 02.12.2021 r.

Sporządził: Tomasz Borkowski

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Monika Krzyżanowska

Z poważaniem

DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2
tel. 87 423 38 50, fax 87 425 13 95
NIP 849-000-07-95 REGON 790125534

P. Bosak
28.03.2017
OK

28.03.2017

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNIEŁO
2017-03-28
L.dz. 3.744/17
podpis

WARUNKI TECHNICZNE NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB PAWILONU USŁUGOWEGO DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- cele projektowe -

TWO.4000.186.2017

Pisz, dn. 24.03.2017 r.

Dostawa wody

1. Wydano dla Gmina Pisz, Siedziba Władz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
2. Lokalizacja i funkcja nieruchomości /ul., nr dz./ gm. Pisz, ul. Tęczowa dz. 1149/32
..... - obiekty produkcyjne i usługowe -
3. W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz zezwala na podłączenie w/w nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej Ø100 (za zgodą właściciela dz. 1149/39) w m. Pisz w ul. Tęczowa na warunkach j/n:
 - przyłącze wodociągowe wykonane zostanie na zlecenie i koszt odbiorcy wody;
 - przyłącze będzie wykonane na wysokości nieruchomości poprzez wcinkę, średnica przyłącza Ø90-110 (rury na ciś. 10 atm),
 - na granicy działki należy zamontować zasuwę odcinającą,
 - w przypadku wykonawstwa przez firmę zewnętrzną, włączenie do sieci wodociągowej wykonuje tylko PWiK Sp. z o.o. w Pisz,
 - wodomierz zlokalizować w studni wodomierzowej, miejsce usytuowania studni w obrębie działki Wnioskodawcy, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, miejsce na instalację wodomierza (studnie wodomierzową) odbiorca wykona na koszt własny, koszt wodomierza głównego wraz z montażem pokrywa dostawca wody,
 - maksymalne zapotrzebowanie dobowe na pobór wody wynosi 9m³,
 - w przypadku rozbudowy przyłącza wodociągowego o wodomierz ogrodowy, włączenie musi nastąpić za wodomierzem głównym, a ujście wody z tego wodomierza nie może być wprowadzone do kanalizacji, koszt wodomierza ogrodowego wraz z montażem pokrywa odbiorca,
 - w przypadku posiadania własnego ujęcia wody należy dokonać rozdzielnia w taki sposób, aby nie było bezpośredniego połączenia instalacji z własnego ujęcia z instalacji centralnego zaopatrzenia w wodę (PN 92/B - 01706 „Instalacja Wodociągowa” - wymagania projektowe),
 - przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wymagany jest projekt budowlano-wykonawczy, opracowany na podstawie warunków technicznych uzyskanych z PWiK Pisz, przez projektanta z właściwymi uprawnieniami. Projekt przyłącza, po opracowaniu podlega uzgodnieniu w PWiK Pisz.
4. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić:
 - przed zasypaniem do tutejszego Przedsiębiorstwa celem odbioru,
 - przed zasypaniem do geodety celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej, którą w terminie 14 dni należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa (przed zawarciem umowy),
 - do tutejszego Przedsiębiorstwa celem zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Warunkiem dostaw wody jest pozytywny odbiór i dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej.
6. Niniejsze warunki nie stanowią zezwolenia na kontynuowanie robót ziemnych w pasie jezdni lub chodnika należy uzyskać zezwolenie w Urzędzie Miejskim w Pisz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój nr 35 lub w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ul. Czerniewskiego nr 6 w Pisz, lub GDDKiA o/Olsztyn Grupa Patrolowa przy ul. Czerniewskiego 2 w Pisz.
7. Warunki tracą ważność po okresie 1 roku.
8. Odbiorca ma obowiązek zainstalowania zaworu antyskażeniowego na instalacji wewnętrznej.

Sporządziła: Monika Krzyżanowska

KIEROWNIK

Zdzisław Kuludziński

DYREKTOR

Łoszek Jerzy Leniec

**WARUNKI TECHNICZNE NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
LUB PAWILONU USŁUGOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ**

- cele projektowe -

TWO.4000.187.2017

Pisz, dn. 24.03.2017r

1. Wydano dla: Gmina Pisz, Siedziba Władz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
2. Lokalizacja i funkcja nieruchomości /ul., nr dz./ gm. Pisz, ul. Tęczowa dz. 1149/32
..... - obiekty produkcyjne i usługowe -
3. W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz zezwala na podłączenie w/w nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (wg. wrysowania w obrębie dz. 1149/39) na warunkach j/n:
 - włączenia dokonać do istniejącej studni o rzędnych ^{118,10/112,18} w ul. Tęczowa;
 - na granicy posesji należy wybudować studzienkę kontrolną,
 - jeżeli w piwnicy planowane jest montowanie urządzeń sanitarnych, które położone są poniżej poziomu kanalizacji należy zamontować na instalacji wewnętrznej kanalizacyjny zawór zwrotny (nie zainstalowanie w/w zaworu może doprowadzić do zalania w wyniku cofania się ścieków. PWiK Pisz nie ponosi winy za zalania spowodowane nie zainstalowaniem takiego zaworu),
 - główny pion kanalizacji instalacji wewnętrznej budynku wyprowadzić ponad dach (piony instalacji kanalizacyjnych powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 - przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wymagany jest projekt budowlano-wykonawczy, opracowany na podstawie warunków technicznych uzyskanych z PWiK Pisz, przez projektanta z właściwymi uprawnieniami. Projekt przyłącza, po opracowaniu podlega uzgodnieniu w PWiK Pisz.
2. Po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem) należy zgłosić:
 - do tutejszego Przedsiębiorstwa celem odbioru,
 - do geodety celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej, którą w terminie 14 dni należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa (przed zawarciem umowy),
 - do tutejszego Przedsiębiorstwa celem zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
3. Warunkiem odbioru ścieków jest pozytywny odbiór i dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej oraz aktualny stan wodomierza (urządzenia pomiarowego).
4. Niniejsze warunki nie stanowią zezwolenia na kontynuowania robót ziemnych w pasie jezdni lub chodnika należy uzyskać zezwolenie w Urzędzie Miejskim w Pisz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój nr 35 lub w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ul. Czerniewskiego nr 6 w Pisz, lub GDDKiA o/Olsztyn Grupa Patrolowa przy ul. Czerniewskiego 2 w Pisz.
5. Warunki tracą ważność po okresie 1 roku.

Sporządziła: Monika Krzyżanowska

KIEROWNIK

Zdzisław Kaludziński

DYREKTOR


Leszek Jerzy Lemiec

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

PS VI

117.9



Hp1

118.0

Pe 110

LEGENDA:

- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RVI

1149/24

118.0

LzVI

117.9

1149/32

stanowisko
wagi mobilnej

1149/32

4MP

Pe 6

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

118.0

Si 2

1149/39

m. Pisz
obr. Jagodne