


SCHEMAT ROZWIĄZANIA MONTAŻU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W BUDYNKU

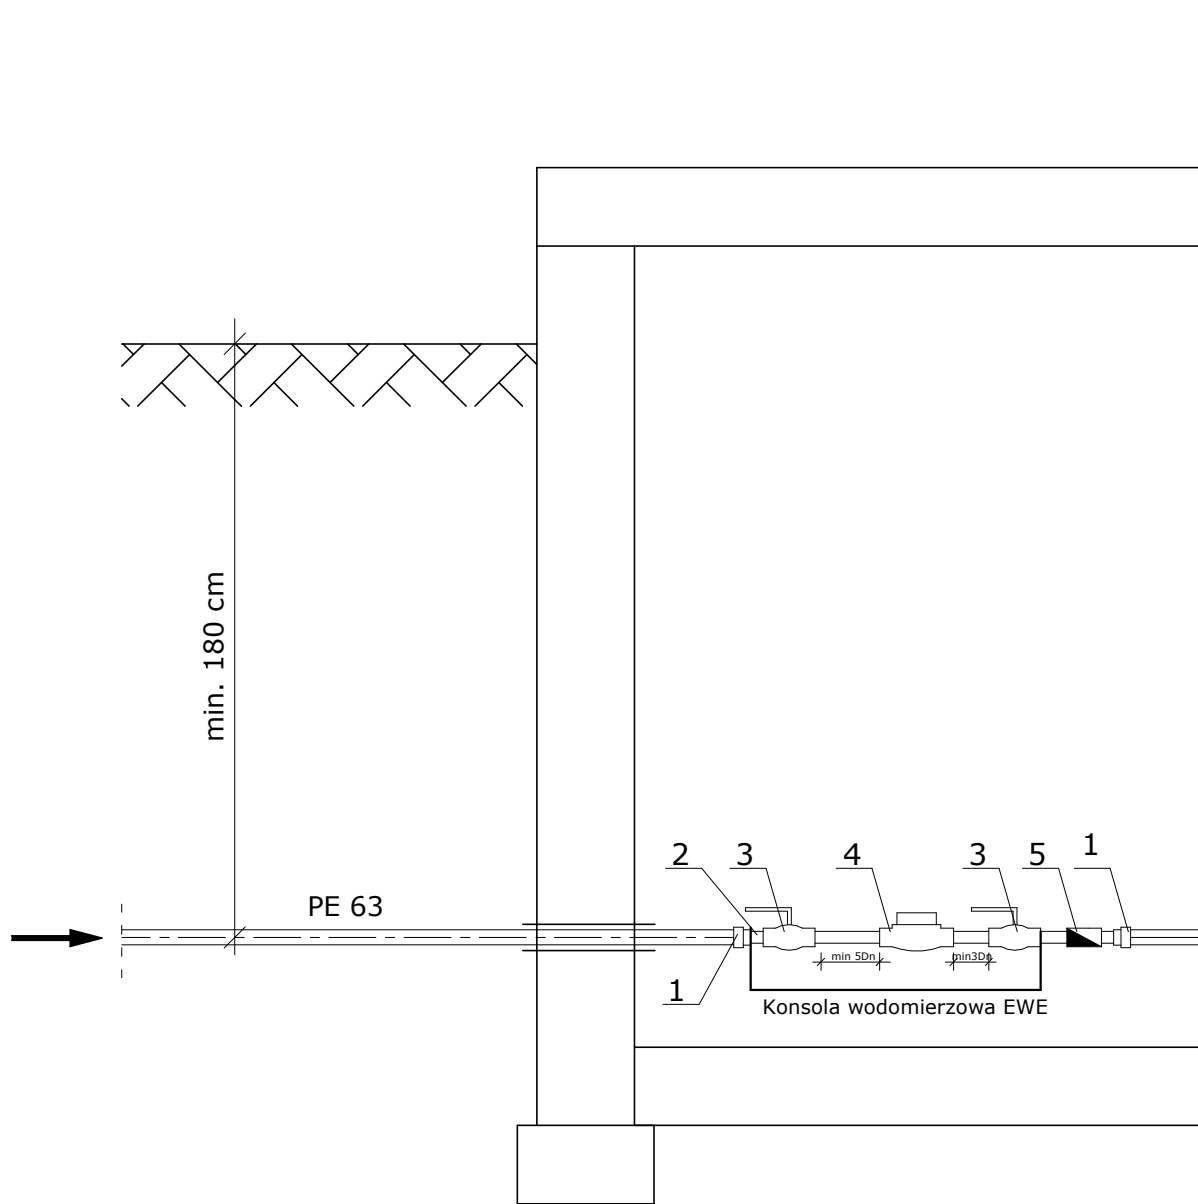

Lp	Oznaczenie	Ilość
1	Złączka redukcyjna PE63 / stal dn 50	1
2	Rura stalowa ocynk. DN 50	
3	Zawór odcinający DN 50	2
4	Wodomierz FLOSTAR-M dn 40	1
5	Zawór antyskażeniowy BA2760 Socla Danfoss 2"	1
6	Konsola wodomierzowa EWE	1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR	NR RYS.
„DF-Studio Projektowe”s.c. 15-565 Białystok, Dojlidy Fabryczne 23 Tel/fax:(085)7417091	REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z WODOCIĄGOWEJ WIEŻY CIŚNIEN NA TARAS WIDOKOWY Z KAWIARNIA przy UL.GDANSKIEJ 11 W PISZU, DZ. NR GEOD. 323/2	GMINA PISZ 12-200 PISZ, ul.GIZEWIUSZA 5	12
RYSUNEK:	Schemat montażowy zestawu wodomierzowego		SKALA:
RODZAJ OPRACOWANIA:	Projekt wykonawczy przyłączy wod. - kan.		%
BRANŻA SANITARNA	NR UPR.PROJ.	Podpis	DATA:
Projektant	inż. Ciuńczyk Krzysztof	PDL/0036/POOS/06	30- marzec-2010
Sprawdzający	mgr inż. Wojtek Perkowski	PDL/0044/PWOS/04	
Opracował	mgr inż. Maciej Wendolowicz	-----	